

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Javne ustanove Park prirode Učka

Srpanj 2022. godine

S A D R Ž A J

I . TEMELJNE ODREDBE.....	4
II . SLUŽBA ZAŠTITE OD POŽARA.....	6
- ustrojstvo i način rada te vatrogasno dežurstvo - broj, naziv radnog mjesta, stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara - obveze i odgovornosti osoba iz službe zaštite od požara	
III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA.....	8
- osobe i radna mjesta s posebnim ovlastima i odgovornostima - odgovornosti zbog neprovođenja mjera zaštite od požara	
IV. OSPOSABLJAVANJE I UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA	12
- osposobljavanje i upoznavanje radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite - način osposobljavanja radnika za rukovanje s opremom za dojavu i gašenje požara, provjere znanja i vođenje evidencija - način osposobljavanja radnika na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara i tehnoloških eksplozija	
V. PROVEDBA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA	13
1. OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA.....	14
2. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POSTROJENJIMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA.....	18
- električne instalacije i uređaji - eksplozivno zaštićene električne instalacije - ventilacijski kanali i uređaji - dimnjaci i dimovodni kanali	
3. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRI UPORABI ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA.....	21

- pretakanje, uskladištavanje ,manipulacija i uporaba zapaljivih tekućina

**4. MJERE ZA PROPISANO ODRŽAVANJE , UPORABU I NADZOR
SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA.....21**

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

**VI. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA U
SLUČAJU NASTANKA POŽARA.....25**

VII. MJERE ZABRANA I OGRANIČENJA.....25

- mjere zabrana i ograničenja, te prostorije i prostori na koje se one odnose

VIII. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU POŽARA.....26

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....27

PRILOG A.....29

PRILOG B.....30

PRILOG C.....31

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10). a u svezi s člankom 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine broj 116/11), i članka 40. Statuta Javne ustanove "Park prirode Učka", (KLASA: 012-03/14-01/01 URBROJ: 2156/02-06-07/01-14-4 od 19.09.2014. godine) ravnatelj Javne ustanove Park prirode Učka dana 30. lipnja 2022. godine donosi :

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA ***Javne ustanove Park prirode Učka***

I . TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se sva pitanja od značaja za zaštitu života, ljudi i imovine od požara i eksplozija u objektima, prostorima i površinama Javne ustanove Park prirode Učka, Vela Učka, Poklon 8, s ciljem sprečavanja nastanka požara i njegovih posljedica, a u skladu s Zakonom o zaštiti od požara, drugim zakonskim i podzakonskim aktima i propisima.

Članak 2.

Javna ustanova Park prirode Učka (u daljnjem tekstu: Park prirode), sa pripadajućim objektima , prostorima i površinama, od strane inspekcije zaštite od požara MUP-a RH, je dobila Rješenje o kategorizaciji objekta, broj :511-09-21/1/8-UP/I-2780/1-2002.BŠ od dana 30.04.2002 godine, kojim se Park prirode Učka razvrstava u III KATEGORIJU ugroženosti od požara, a istim se nalaže da Javna ustanova Park prirode Učka, ima najmanje jednog djelatnika koji neposredno organizira sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara
- broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara

Pravilnik o zaštiti od požara Javne ustanove Park prirode Učka

- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u ispravnom stanju sa opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na kojima se one odnose,
- postupanje radnika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Članak 4.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- Prilog A – Rješenje o razvrstavanju Javne ustanove Park prirode Učka u III kategoriju ugroženosti od požara
- Prilog B – Plan evakuacije i spašavanja za objekte
- Prilog C – Diploma i rješenje o položenom stručnom ispitu voditelja poslova zaštite od požara

Članak 5.

Projektna dokumentacija iz zaštite od požara, razne analize, elaborati, zapisnici, mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara u vlasništvu Parka prirode, pohranjuju se i čuvaju u administraciji u trajanju od 5 godina.

Članak 6.

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama, prostorima i površinama, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada koji se redovito koriste u procesu rada.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji (normativnih, upravnih, organizacijskih, tehničkih, obrazovnih i promidžbene naravi) utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

II . SLUŽBA ZAŠTITE OD POŽARA

Ustrojstvo i način rada te vatrogasno dežurstvo

Članak 7.

Služba zaštite od požara nije ustrojena već su poslovi zaštite od požara shodno članku 20. stavak 11. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) povjereni sklopljenim ugovorom o obavljanju poslova zaštite od požara trgovačkom društvu Inginspekt– Opatija d.o.o. Opatija koji ima ovlaštenu osobu s položenim stručnim ispitom iz zaštite od požara. Poslove zaštite od požara sukladno kategorizaciji objekta obavlja jedna osoba.

Vatrogasno dežurstvo se obavlja tijekom ljetnje sezone na otvorenim površinama i prostorima Parka prirode sukladno odluci Vatrogasne zajednice, a isto obavljaju djelatnici Parka prirode koji imaju položen ispit za dobrovoljnog vatrogasca.

Unutar službe nije predviđeno radno mjesto vatrogasaca .

Broj, naziv radnog mjesta , stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara

Članak 8.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara je osnovni organizator i nositelj poslova iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostorima čiji je vlasnik ili istima upravlja Park prirode.

Radno mjesto osobe zadužene za poslove zaštite od požara u Javnoj ustanovi nije otvoreno, već poslove vodi vanjski suradnik s položenim stručnim ispitom iz zaštite od požara te visokom stručnom spremom – dipl.ing.strojarstva i radnim iskustvom u struci preko 30 godina (vidi prilog C). Sukladno zakonu o zaštiti od požara ove poslove može obavljati osoba koja ima srednju stručnu spremu tehničkog smjera i položen stručni ispit iz područja zaštite od požara te tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite od požara.

Obveze i odgovornosti osoba iz službe zaštite od požara

Članak 9.

U cilju unapređenja zaštite od požara u objektu društva, osoba zadužena za poslove zaštite od požara obavlja i odgovorna je za provođenje slijedećih mjera zaštite od požara:

- unutarnji nadzor, predlaganje, praćenje i kontrola mjera zaštite od požara propisanih ovim pravilnikom, Zakonom zaštite od požara i drugim podzakonskim aktima,
- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara pri održavanju i korištenju objekta javne ustanove,
- vođenje evidencija i rokova, te planiranje i obavljanje svih propisanih tehničkih ispitivanja strojeva, uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara, te ventilacijskih i drugih sustava iz zaštite od požara u objektu javne ustanove,
- vođenje evidencija i rokova, te planiranje i obavljanje svih propisanih tehničkih ispitivanja opreme i sredstava za dojavu gašenje požara u objektu javne ustanove,
- predlaže i kontrolira izvođenje propisanih vježbi evakuacije zaposlenih i zatečenih osoba u objektu,
- dostavljanje podataka o kontroliranim i neispravnim uređajima i instalacijama u objektu društva te zahtjevom za njihovim rješavanjem,
- podnošenje izvještaja rada i stanja mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija ravnatelju,
- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti radnika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za gašenje požara,
- vođenje svih evidencija propisanih iz oblasti zaštite od požara,
- suradnju sa stručnim službama ili vanjskim suradnicima, glede donošenja i izrade općih akata, planova i procjena zaštite od požara, kao i u izradi programa osposobljavanja i obuke radnika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara,
- stručna pomoć poslodavcu, radnicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređenju zaštite od požara i
- predlaganje određenih mjera zaštite za izgradnju novih ili pri rekonstrukciji postojećeg objekta, te nabavku opreme i sredstava za gašenje požara, opreme, sredstava za rad i ostalih uređaja.

Članak 10.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija u objektu po potrebi priopćava stanja mjera zaštite voditelju tehničke službe ili ravnatelju.

Kada osoba zadužena za poslove zaštite od požara utvrdi da prostori ili dijelovi građevine u vlasništvu ili koja se koristi ili je uzeta u najam ne zadovoljavaju sigurnosne uvjete za daljnji rad, dužna je o tome pismeno izvijestiti ravnatelja.

Članak 11.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, osoba zadužena za poslove zaštite od požara ima pravo:

- preporučiti ravnatelju udaljšavanje radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine i koristi otvorenu vatru u požarno ugroženom prostoru, obavlja zavarivanje ili neki drugi tehnološki postupak koji izaziva iskrnu ili varničenje u ugroženom prostoru bez dozvole ili bez primjene dodatnih mjera sigurnosti i sl.,
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi i
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku

Članak 12.

Kada osoba zadužena za poslove zaštite od požara pristupa izradi složenih rješenja s područja zaštite od požara, može koristiti pomoć stručnih osoba izvan Parka prirode, kao i pomoć vanjskih specijaliziranih poduzeća uz suglasnost ravnatelja. Osoba zadužena za poslove zaštite od požara surađuje s drugim poduzećima, zainteresiranim institucijama, profesionalnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara Policijske uprave, radi poboljšanja zaštite od požara u objektima i prostorima Parka prirode.

Osobe nad kojima se provodi nadzor dužne su omogućiti inspektoru zaštite od požara ili drugoj ovlaštenoj osobi nesmetano obavljanje njegovih ovlasti.

Osobe nad kojima se provodi nadzor dužne su postupiti po zahtjevu i naredbi inspektora.

III . OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

- Osobe i radna mjesta s posebnim ovlastima i odgovornostima

Članak 13.

Ravnatelj je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije i odgovoran je za provođenje odluka u svezi mjera zaštite od požara.

Ima pravo i obvezu u svom djelokrugu rada vršiti kontrolu rada svih zaposlenih u svezi provođenja mjera zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima, naređenih te ovim Pravilnikom propisanih mjera zaštite od požara.

Članak 14.

Voditelj Odsjeka tehničkih poslova odgovoran je za stanje zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u objektima, prostorima i površinama Parka prirode u svom domenu rada.

Odgovoran je za propisano održavanje i ispravnost uređaja i instalacija po pojedinim prostorima unutar objekta za koji je zadužen, kao i za poduzimanje mjera za izvršenje i otklanjanje svih neispravnosti i nedostataka na uređajima i instalacijama u objektu Javne ustanove. Ima ovlaštenje ravnatelja da kontaktira sa vanjskim suradnicima vezano za otklanjanje neispravnosti na instalacijama i uređajima po osnovu zaštite od požara te dovođenja istih u tehnički ispravno i funkcionalno stanje. Vodi brigu o opremi i sredstvima za gašenje požara koji su raspoređeni u objektu, te je odgovoran za njihovu ispravnost, redovitost njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima i o tome vodi evidenciju.

Odgovoran je za organiziranje provođenja vježbe evakuacije i vođenja evidencija o istom u suranji s oobom zaduženom za poslove zaštite od požara. Učestvuje i predlaže provođenje svih konkretnih mjera zaštite od požara prilikom renoviranja ili rekonstrukcije u objektu.

Rukovoditelj odjela čuvara prirode - Glavni čuvar prirode odgovoran je za stanje zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u prostorima i površinama Parka prirode u svom domenu rada.

Odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite od požara na otvorenim površinama, prostorima i objektima sukladno ovom pravilniku. Odgovoran je za ustrojstvo motriteljsko dojavne službe njenu organizaciju i rad na terenu.

Zajedno s voditeljem Odsjeka tehničkih poslova brine se o tehničkoj ispravnosti i funkcionalnosti i stanju opreme i vozila za gašenje požara i spašavanju ljudi.

Rukovoditelj odjela općih i zajedničkih poslova odgovoran je da osoblje u objektima koje se prima u radni odnos, bude stručno osposobljeno za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje, spašavanje i evakuaciju. Odgovoran je za čuvanje evidencija o vizualnim pregledima opreme i sredstava za gašenje požara.

Članak 15.

Svi radnici:

- odgovorni su za stanje zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u objektu koji su pod njihovim nadzorom,
- odgovorni su za pravovremeno obavješćavanje voditelja Odsjeka tehničkih poslova o tehničkoj neispravnosti i ne funkcionalnost instalacija, uređaja i sustava za rad u objektu pod njihovim nadzorom.

Članak 16.

Svaki radnik je odgovoran provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima,

ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama. Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u objektu na koji se odnosi ovaj pravilnik, radi privremenog ili povremenog obavljanja posla, te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

Radnici su odgovorni za provođenje mjera zaštite od požara i eksplozije prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka, ako su u objektu.

Prije napuštanja radne prostorije i završetka rada, svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju,
- isključiti sve uređaje i naprave kao i sredstva rada koja se više neće koristiti,
- iznijeti na sigurno mjesto, ako je moguće, posude s opasnim ili drugim tvarima koje bi po završetku procesa rada i bez nadzora predstavljale potencijalnu opasnost za nastanak požara.

Obvezan je da što hitnije sam ili preko svog neposrednog rukovoditelja prijavi ravnatelji, voditelju Odsjeka tehničkih poslova, drugoj odgovornoj osobi ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara ili eksplozije.

Članak 17.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozije su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru, a u slučaju potrebe organizirati evakuaciju osoba i materijalnih dobara,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena (ako se nalazi u objektu, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup radnom mjestu bude slobodan i moguć kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješanim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

Članak 18.

Veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po život i zdravlje radnika ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po radnike ili imovinu,
- rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- neopravdano odbijanje izvršenja pojedine odluke, instrukcije i naputka iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili neposredni rukovoditelji ili osoba zadužena za poslove zaštite od požara, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovinu,
- neprijavljivanje neposrednom rukovoditelju ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu (kvar i slično) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica po život i zdravlje radnika ili imovine,
- nepridržavanje propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku, ako je time nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovine,
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara, ako je time nastala lakša posljedica po život i zdravlje radnika ili imovine.

Članak 19.

Manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprječavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveze u svezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ali je nastala manja materijalna šteta,
- neprijavljivanje osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojave koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju kada se to zahtijeva iz preventivnih razloga zaštite od požara,
- rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 20.

- **Odgovornosti zbog neprovođenja mjera zaštite od požara**

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim važećim propisima mogu se poduzeti mjere utvrđene drugim općim aktima i to:

- pismena opomena
- otkaz ugovora o radu

Mjere iz prethodnog stavka izriču se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridržavanja mjera zaštite od požara, pri čemu se navedeno nepridržavanje mjera zaštite od požara razvrstava po mogućim štetnim posljedicama u dvije kategorije:

- manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara
- veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara

Provođenje mjera iz ovog članka ravna se općim i posebnim propisima iz područja rada, kolektivnim ugovorom i relevantnim pravilima postupanja.

Članak 21.

Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove na objektima Parka prirode u prostorijama i prostorima, dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka osoba zaduženih za poslove zaštite od požara ili voditelja Odsjeka tehničkih poslova.

Odgovornu osobu -vanjskog izvođača radova za provođenje mjera zaštite od požara prije početka izvođenja radova imenuje vanjski izvođač radova. Dopuštenje za rad vanjskom izvođaču izdaje ovlaštena osoba u Parku prirode. – voditelj odsjeka tehničkih poslova, glavni čuvar prirode ili ravnatelj.

IV . OSPOSABLJAVANJE I UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

Članak 22.

- **Osposobljavanje i upoznavanje radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite**

Svaki radnik mora proći osnovno osposobljavanje iz zaštite od požara na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnost nadležnog tijela.

Voditelj Odjela općih i zajedničkih poslova dužan je voditi evidenciju o osposobljenosti radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, te radnike za koje

utvrdi da nisu osposobljeni upućuje na osposobljavanje. Sukladno dinamici upućivanja radnika na osposobljavanje, osposobljavanje pravovremeno organizira voditelj poslova za zaštitu od požara u suradnji s Voditeljem odjela općih i zajedničkih poslova.

Dužan je omogućiti radniku koji nije osposobljen u skladu sa ovim člankom prisustvovanje osposobljavanju u prvom slijedećem terminu od njegova upućivanja.

- **Način osposobljavanja radnika za rukovanje opremom za dojavu i gašenje požara, provjere znanja i vođenje evidencija**

Članak 23.

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, neposredni rukovoditelj dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite, te opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara.

Nakon upoznavanja s opasnostima na radnom mjestu, radnik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama koje mora poduzimati na tom radnom mjestu da ne nastanu požar i/ili eksplozija.

U slučaju kada se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojemu su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, o neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu dužan ga je upoznati neposredni rukovoditelj te ponoviti postupak sukladno stavku 2. ovog članka.

V .PROVEDBA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

Članak 24.

U cilju otklanjanja mogućih uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- postavljanje raznih oznaka, upozorenja, uputa, informacija, te zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre i plamena, zabrani zavarivanja i sl.),
- održavanje čistoće u radionicama, skladištima, pomoćnim,uredskim i ostalim prostorima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari na za to određena mjesta,

- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i požarnih puteva unutar i oko građevina i prostora,
- uporabu uređaja za zagrijavanje prostora i građevina te njihovo propisano održavanje, kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti i
- opskrbljenost građevina i građevinskih dijelova aparatima za gašenje početnih požara, a čiji se broj, vrsta i razmještaj utvrđuju Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

Članak 25.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju dodatne mjere zaštite od požara.

Članak 26.

U cilju otklanjanja mogućih uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom na prostorima i površinama Parka prirode primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- zabranu loženja vatre ili uporabu otvorenog plamena na svim otvorenim površinama u Parku prirode,
- zabranu izvođenja i postavljanja uređaja, predmeta bez suglasnosti a koji mogu izazvati atmosfersko pražnjenje odnosno udar munje ili groma a koji će imati za posljedicu nastanak požara na otvorenim površinama.

1. OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 27.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima, gromobranskim instalacijama i uređajima za ventilaciju i zagrijavanje na kojima može doći do nastanka i širenja požara.

Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 28.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije i/ili građenja čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,
- sprečavanje širenja požara-lokaliziranje (u građevini i njenim dijelovima te izvan područja građevine) ,
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima, te očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 29.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije i/ ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 30.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdana suglasnost. Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

Izlazi-ulazi i izlazno-ulazni putevi

Članak 31.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Površina podova na izlazima-ulazima i izlazno-ulaznim putevima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina. Podne obloge, tepisi (tepisoni) kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samoglasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima se ne smiju krpiti. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 32.

Na izlazima i ulaznim putevima namjenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću. Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 33.

Putevi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor, dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine, te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

Dužina puta evakuacije osoba iz građevine i bilo kojeg javnog prostora do stubišta ili sigurnog prostora može iznositi najviše 15 m.

Dužina puta evakuacije može se odrediti i računski, koristeći pri tome horizontalnu brzinu kretanja osoba i vrijeme koje se smatra dovoljnim za udaljavanje do sigurnog prostora, te otpornost konstrukcije na požar.

Vrata na putevima evakuacije moraju biti izvedena tako da se otvaraju u namjeravanom smjeru evakuacije, osim ako se ne nalaze na zakonom zaštićenim objektima.

Otvori u zidovima

Članak 34.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata na putevima za evakuaciju moraju se otvarati u smjeru izlaženja, a na vratima se ne smije mjenjati smjer otvaranja.

Elementima za zatvaranje otvora u građevinskim konstrukcijama koje omeđuju požarne sektore smatraju se svi elementi i konstrukcije koji omogućuju komunikaciju ljudi, roba ili medija kroz navedenu konstrukciju, ali u slučaju požara zatvaraju otvor kako bi u predviđenom vremenu spriječili prijenos vatre i dima na susjedni požarni sektor. U ove elemente se ubrajaju svi tipovi vrata (zaokretna, posmična, dizajuća i druga vrata) elementi za zatvaranje otvora u zidovima kroz koje prolaze transportne trake, zaklopke u kanalima ventilacijskih i klimatizacijskih sustava i sl.

Vrata na putevima evakuacije moraju biti izvedena tako da se otvaraju u namjeravanom smjeru evakuacije, i napravljena tako da omogućavaju otvaranje pritiskom bilo kojeg dijela tijela čovjeka na dio vrata u visini brave.

Vrata između požarnih sektora moraju biti izvedena kao vatrootporna koja se sama zatvaraju u slučaju požara i kao takva čine barijeru za prolaz vatre i dima iz jednog u drugi požarni sektor.

Vrata moraju imati odgovarajuću otpornost protiv požara, ovisno o požarnom opterećenju u tim požarnim sektorima.

Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti puknuto ili razbijeno i mora imati propisanu otpornost na požar.

Članak 35.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvoriti i zatvoriti s poda (ventus-uređaji i sl.).

Prozori kao nadsvjetla mogu se postaviti u pregradnim zidovima samo unutar požarnog sektora. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 36.

Oštećenje na zidovima (pukotine, naprsline i drugi otvori zbog čega dolazi do prodora plamena ili dima) treba popraviti. Popravlja se materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji. Građevinski elementi i uređaji za zatvaranje otvora na granici požarnog sektora mogu imati otpornost na požar za najviše 30 minuta manju od otpornosti na požar elemenata na granici požarnog sektora u koji su ugrađeni ali ne manju od 30 minuta.

Za sprečavanje vodoravnog širenja požara požarni se sektori odvajaju zidovima određene vatrootpornosti, elementima za zatvaranje neophodnih otvora u tim zidovima (vatrootporna vrata, protupožarne zaklopke u ventilacijskim kanalima i cijevne obujmice) te, vatrootpornim brtvilima kod prodora raznih instalacija.

Za sprečavanje okomitog širenja požara unutar građevine izvode se stropovi određene otpornosti na požar, odvajanje vatrootpornim pregradama okomitih oknova za komunikacije (stubišta, liftovskih oknova), vatrootporno brtvljenje okomitih cijevnih

prodora i dr. Radi sprečavanja okomitog prenošenja požara po fasadi preko prozora nižeg kata na više katove izvodi se dio fasadnog zida (između kraja otvora donjeg kata i početka otvora gornjeg) od negorivih i vatrootpornih materijala u visini najmanje 1 metar.

U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

Članak 37.

Kod stropnih konstrukcija koje imaju veću otpornost na požar (namjena im je spečavanje širenja požara po vertikali) ne smiju se ostavljati nezaštićeni otvori.

Članak 38.

Svi podovi, bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni, ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenje bilo kakvih radova mora se dovesti odmah u prijašnje stanje. Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni materijalom potrebne otpornosti protiv požara.

Pokrovi i krovšta

Članak 39.

Pri izgradnji krovšta treba se držati slijedećeg:

- krovšta u pravilu trebaju biti puna, izvedena od negorivog materijala
- gorivi materijal može se upotrebljavati samo u minimalnim količinama koliko je potrebno za hidroizolaciju (ne toplinsku)
- drvena krovna konstrukcija treba biti zaštićena sa vatrootpornim premazom

Članak 40.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja.

Ako je krovšte izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati gorivim materijalom.

Ako se upotrebljava izolacijska masa u vrućem stanju, topljenje mase ne smije se obavljati na krovšnom prostoru, već se mora dopremati na krovšte u zatvorenim posudama.

Prometnice i prilazi

Članak 41.

Pristupne i prilazne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevinaili prostora ili šuma (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.)
- da mjesta za evakuaciju osoba nisu zakrčena vozilima

- da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima
- pojedine šumske pristupne ceste prema nakim djelovima ugroženih šuma,
- na otvorenim površinama i prostorima sve šumske i druge ceste, požarni putevi i prilazi moraju se održavati i čistiti od raslinja i drugih prepreka u smislu njihove prohodnosti te biti prohodni i slobodni za normalnu uporabu i svaku potrebnu intervenciju.

2. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POSTROJENJIMA INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA

- Električne instalacije i uređaji

Članak 42.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno vrijedećim tehničkim normativima, tehničkoj praksi i drugim odredbama iz te oblasti.

Članak 43.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni.

Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama, te moraju odgovarati zahtjevima glede njihove namjene.

U pojedinim prostorijama moraju se u ormare postavljati sklopke koje isključuju cjelokupnu instalaciju osim općeg i sigurnosnog osvjetljenja.

Na sklopkama moraju biti jasno označeni položaji isključeno-uključeno.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

Ključevi ormara moraju se nalaziti na za to određenom mjestu u prostoru glavnog razvodnog ormara, čiji ključ se mora nalaziti na dostupnom mjestu.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 44.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.

Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati.

Pored svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač i sklopka.

Izmjenu električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari.

Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima.

Članak 45.

Ispitivanje zaštite od kratkog spoja i preopterećenja, otpora izolacije električne instalacije mora se vršiti periodično svake 2 (dvije) godine a utvrđene nedostatke treba odmah ukloniti.

Ispitivanje funkcionalnosti panik rasvjete te IPR tipkala za brzo isključenje struje mora se vršiti periodično svake godine.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati pisani nalaz iz kojeg je vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

- Eksplozivno zaštićene električne instalacije

Članak 46.

Eksplozivno zaštićene električne instalacije ("S" ili "Ex" izvedba) nisu izvedene u niti jenom objektu i prostoru Parka prirode u trenutku izrade ovog Pravilnika.

- Sustavi zaštite od djelovanja munje na građevinama

Članak 47.

Sustav zaštite od djelovanja munje na građevine je dio građevnog sklopa građevine. Ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, zaštite okoliša te sigurnosti u korištenju koji bi mogli biti ugroženi uslijed djelovanja munje, postiže se sustavom koji ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane tehničkim propisima.

Tehnička svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja građevine u ili na koju je sustav ugrađen, uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje sustava, građevina podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:

- nerazmjerno velika oštećenja građevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje,
- požar i/ili eksploziju građevine odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zaštite,
- opasnost, smetnju, štetu ili nedopustiva oštećenja tijekom uporabe građevine,
- električni udar i druge ozljede korisnika građevine i životinja.

Održavanje sustava podrazumijeva:

- redovite preglede i ispitivanja sustava, u vremenskim razmacima i na način određen projektom građevine, tehničkim propisima ili po posebnim propisima, a za ugostiteljske objekte najmanje jedanput u tri godine,
- izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu odnosno nalogu inspekcije,
- izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili vraća u stanje određeno elektrotehničkim projektom građevine, tehničkim propisima, odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden,
- sustav kod spremnika ili stanice ukapljenog naftnog plina pregledava se i ispituje svake godine.

Članak 48.

O gromobranskim instalacijama svih građevina mora postojati tehnička dokumentacija i Procjena ugroženosti od udara munje, te se mora voditi revizijska knjiga gromobranskih instalacija.

O svakom izvršenom pregledu mora se sastavljati zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem. Iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna, a ako nije koji su popravci ili zahvati potrebni na njoj.

Ventilacijski uređaji i kanali

Članak 49.

Svi dijelovi ventilacijskog sustava (ventilacijske cijevi, ventilatori i drugo) moraju biti napravljeni od negorivog materijala, s glatkim unutarnjim površinama i bez izbočenih dijelova na koje bi se mogle skupljati čestice prašine i masnoće.

Članak 50.

Ventilatori i njihovi dijelovi moraju biti izrađeni tako da pri radu, uključivanju ili isključivanju ne dođe do:

- stvaranja električnog luka ili iskre
- zagrijavanja električnog vodiča
- stvaranja statičkog elektriciteta
- stvaranja iskre zbog udara ili međusobnog trenja dijelova ventilatora.

Članak 51.

Ventilacijski sustav (ventilacijski kanali, ventilatori, kuhinjske nape i ostalo) moraju se redovito pregledavati, a nataložene čestice prašine ili masnoća uklanjati od čemu se od strane odgovorne osobe moraju voditi redovite propisane evidencije.

Dimnjaci i dimovodni kanali

Članak 52.

Dimnjaci su dio građevnog sklopa građevine, u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala postojan na požar čađe, koji služi za siguran i neometan odvod u

vanjsku atmosferu dimnih plinova nastalih radom na dimnjak priključnog uređaja za loženje.

Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti takva da, tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje dimnjaka, on podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja iz okoliša, tako da tijekom izvođenja i uporabe dimnjaka:

- predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče rušenje ili oštećenje dimnjaka,
- ne prouzroči, prenese i/ili širi požar,
- ne proizvode buku preko dozvoljene razine prema posebnom propisu,
- uslijed odvođenja (oslobađanja) dimnih plinova iz ložišta ne budu ugrožena higijena, zdravlje ljudi i okoliš,
- se izbjegnu moguće ozljede korisnika,
- potrošnja energije bude jednaka propisanoj razini ili manjoj od nje.

Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti usklađena s uređajem za loženje i njemu pripadajućom priključnom cijevi i/ili gorivom, koji se namjerava priključiti na dimnjak.

Na jednu dimnovodnu cijev smije se priključiti samo kompatibilni uređaji za loženje koji koriste istu vrstu goriva.

Pristup dimnjaku mora biti takav da omogući održavanje dimnjaka na siguran način.

Održavanje dimnjaka podrazumijeva:

- redovite preglede dimnjaka, u razmacima i na način određen projektom građevine, propisima i odlukama lokalne uprave i samouprave,
- izvanredne preglede dimnjaka nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru,
- izvođenje radova kojima se dimnjak zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine ili propisima u skladu kojih je dimnjak izveden.

Dimnjaci se kontroliraju i čiste u skladu s Odlukom o dimnjačarskoj službi ili u skladu s odredbama drugog akta donešenog po tijelu lokalne uprave.

Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima.

Vratašca se stavljaju u pravilu u podrumu i na tavanu. Ne smiju biti u skladišnim prostorijama, spremištima, garažama ili u prostoru za smještaj lakozapaljivih tvari.

Pristup do vratašaca mora uvijek biti slobodan.

Zidovi zidanih dimnjaka u tavanjskim prostorijama ili potkrovlju i iznad njega moraju biti ožbukani ili zatvoreni s drugim vatrotopnim materijalima bez oštećenja i pukotina. Pregled ispravnosti dimnjaka treba obaviti prije početka loženja i nakon završetka sezone loženja.

Čišćenje dimnjaka obavlja ovlašteni dimnjačar.

Dimnjaci plinskih ložišta i ložišta na tekuće gorivo kontroliraju se i čiste u skladu s Odlukom o dimnjačarskoj službi ili u skladu s odredbama drugog akta donešenog po tijelu lokalne uprave.

Čišćenje dimnovodnih kanala od smole na način paljenja, obavlja se pod nadzorom od zato ovlaštene i osposobljene osobe.

Evidencije čišćenja dimnovodnih kanala nalaze se u administraciji.

3. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRI UPORABI ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA

- Pretakanje, uskladištavanje, manipulacija i uporaba zapaljivih tekućina

Članak 53.

Zapaljive tekućine – bezin ili diesel koji se koristi za pogon radnih strojeva kao što su agregati, motorne pile ili kosačice uskladištava se u označenom prostoru skladišta "Garaža istočno" u plastičnim / metalnim posudama veličine do 25 litara .

Dozvoljena dnevna količina zapaljivih tekućina u prostoru je do 50 litara.

Zapaljivim tekućinama rukuje za to ovlaštena osoba od strane tehničkog rukovoditelja.

Pri pretakanju zapaljivih tekućina iz posuda za uskladištavanje u radi stroj ne smije doći do istakanja istih po prostoru uskladištavanja.

Na mjestu pretakanja treba biti postavljena podloga -posuda(kadica) u kojoj će se sve prostute tekućine zadržati i neće doći do njihovog proljevanja u ostali skladišni prostor. Iz posude (kadice) zapaljive tekućine se trebaju preliti u posude za uskladištavanje zapaljivih tekućina te dobro začepiti da se spriječi hlapljenje ili isparavanje istih po prostoru uskladištavanja.

U slučaju uporabe zapaljivih tekućina u objektu, uskladištavanje, manipulacija i uporaba zapaljivih tekućina mora se vršiti u skladu s važećim Zakonom i tehničkim propisima.

Prilikom pretakanja zapaljivih tekućina u spremnike, moraju se poduzeti sve propisane mjere i radnje zaštite od požara od strane odgovorne osobe za pretakanje.

Članak 54.

- Pretakanje, uskladištavanje, manipulacija i uporaba plinskih instalacija i trošila

U slučaju korištenja plinskih trošila postupa se kako je to navedeno u propisima: ispitivanje ispravnosti plinskih trošila kao i servisiranje obavlja ovlaštena stručna osoba, u rokovima propisanim važećim propisima, a najmanje jedanput u godini.

U građevinskim objektu dozvoljeno je korištenje samo atestiranih plinskih trošila i ispitanih plinskih instalacija. U slučaju izvođenja plinifikacije tj.priključka plina u objekt, uskladištavanje, manipulacija i uporaba zapaljivih plinova mora se vršiti u skladu s važećim Zakonom i tehničkim propisima.

4. MJERE ZA PROPISANO ODRŽAVANJE, UPORABU I NADZOR SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

- Unutar građevinskih objekata i vanjskih prostora nema sustava za upravljanje i nadzor tehnološkog procesa rada.

Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 55.

Održavanje i ispitivanje, sustava za dojavu požara, sustava za gašenje požara, požarnih zaklopki, sustava za odvod dima i topline, unutarnje i vanjske hidrantske mreže te ručnih i prijevoznih aparata, obavlja vanjska ugovorna organizacija ili trgovačko društvo koje je za te poslove registrirano ili posjeduje dobivena ovlaštenja i potrebne suglasnosti od nadležnih državnih tijela. Nadzor i kontrolu održavanja i obavljenih radova vrši voditelj Odsjeka tehničkih poslova.

Članak 56.

Vanjski ugovorni serviseri su zaduženi za održavanje u ispravnom stanju sustava za dojavu požara. Ugovorni serviser je zadužen za osposobljavanje osoblja za rukovanje dojavnim sustavima, kako bi osoblje moglo reagirati na pojavu pravog ili lažnog alarma.

Osoba zadužena za održavanje vatrodojavnih sustava, odnosno nadzor rada vanjskog serviseru je voditelj tehničkog održavanja.

O održavanju, servisiranju i te obveznom godišnjem tehničkom ispitivanju sustava vode se propisane u knjizi nadzora, koja mora stajati uz vatrodojavnu centralu.

Članak 57.

- Unutarnja i vanjska hidrantska mreža (sustavi bez automatskog rada)

Unutarnja i vanjska hidrantska mreža ugrađuje se u objekte i prostore koji svojim značajkama spadaju u određene kategorije, odnosno sukladno propisima o hidrantskoj mreži.

Hidrantska mreža u pravilu mora biti izgrađena kao mokra hidrantska mreža.

Prostor oko hidranata mora biti slobodan i očišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan. Održavanje izvedenih stabilnih sustava za gašenje požara, unutarnje i vanjske hidrantske mreže u objektima i vanjskim prostorima, obavlja tehnička služba.

Ako tehnička služba ne može otkloniti pojedine nedostatke ili kvarove na izvedenoj hidrantskoj mreži, isto se povjerava vanjskim suradnicima odnosno vanjskom trgovačkom društvu koje je specijalizirano i opremljeno za obavljanje takvih poslova.

Nadzor i kontrolu održavanja i obavljenih radova vrši voditelj tehničke službe.

Tehničke značajke ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže moraju se provjeravati od strane ovlaštene pravne osobe najmanje jedanput godišnje.

Članak 58.

- Vatrootporna vrata

Vrata otporna na požar su elementi za zatvaranje otvora u vatootpornim zidovima koji ugrađen u zid zajedno s okovima i bravama sprječava prenos požara i produkata izgaranja.

Vatrootporna vrata obvezno se ugrađuju s mehanizmom za automatsko zatvaranje.

Uređaji za automatsko zatvaranje vrata mogu raditi na različitim principima, a najčešće je otpuštanje elektromagnetskog držača nakon aktiviranja automatskih detektora ili ručnog javljača požara.

Vatrootporna vrata se moraju ispitivati od strane ovlaštene pravne osobe najmanje jednom godišnje.

Članak 59.

- Zaklopke

Zaklopke za zaštitu od požara (PPZ) namijenjene su za automatsko zatvaranje protoka zraka u dovodnim i odvodnim kanalima klimatizacije i ventilacije pri nastanku požara.

Zaklopke za zaštitu od požara moraju se ispitivati najmanje jedanput godišnje.

Članak 60.

- Kupole za odimljavanje

Sustavi za odvod dima i topline nastalih u požaru, prirodnim putem, postavljaju se na krovove posljednjeg kata, u kojima je strop ujedno i krov.

Uređaji za odvod dima i topline moraju se projektirati, izvesti i održavati tako da funkcioniraju bez obzira na opterećenja zbog vjetra, snijega ili leda.

Sustavi za odvod dima i topline moraju se ispitivati najmanje jedanput godišnje.

Članak 61.

- ručni i prijevozni vatrogasni aparati

Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata u zatvorenim prostorima i građevinama, određuju se u skladu s vrstom požara koji može nastati, površinom požarnog sektora i proračunom specifičnog požarnog opterećenja požarnog sektora, a sve prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima.

Za zaštitu od požara postavljaju se aparati sa prahom od 6 i 9 kg na svakih 25 m prostora, te pored razvodnih ormara ili prostora sa informatičkom opremom postavljaju se ručni aparati za gašenje požara plinom ugljičnim dioksidom CO₂ – 5 kg.

Održavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodični servis.

Periodični servis mora se napraviti najmanje jedanput godišnje od strane ovlaštene pravne osobe.

VI . USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 62.

Na zahtjev Vatrogasne zajednice u sušnom ljetnjom periodu na otvorenim površinama parka organizira se vatrogasno dežurstvo, s ciljem motrenja svih otvorenih površina parka, na kojima prijeti opasnost od nastanka početnog ili većeg požara.

Vatrogasno dežurstvo organizira i vodi Glavni čuvar po nalogu ravnatelja Parka prirode. Vatrogasno dežurstvo obavljaju radnici s položenim stručnim ispitom za dobrovoljnog vatrogasca ili radnici kojima je ta obveza u opisu poslova i radnih zadataka.

Motriteljsko dojavnu službu Parka sačinjavaju čuvari prirode, a djelatnost se obavlja patroliranjem i motrenjem u sklopu redovitog nadzora.

Zadatak vatrogasnog motrenja je pravovremeno otkriti pojavu i nastanak početnog požara te odmah o istom dojaviti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi na postupanje.

VII. MJERE ZABRANA I OGRANIČENJA

- mjere zabrana i ograničenja, te prostorije i prostori na koje se one odnose

Članak 63.

U svim građevinskim zajedničkim dijelovima objekta gdje borave i rade radnici te na svim otvorenim prostorima i površinama postoji zabrana "ZABRANJENO PUŠENJE I UPORABA OTVORENOG PLAMENA".

U objektima Ustanove zabranjeno je nenamjensko korištenje ili uporaba sredstava i opreme za gašenje požara.

U objektima je zabranjena uporaba i korištenje neispravnih instalacija, uređaja i sredstava rada.

Zabranjena je uporaba električnih uređaja za zagrijavanje i električnih kuhala s otvorenom žarnom niti.

Zabranjeni su bilo kakvi radovi na sustavu za dojavu požara od strane nestručnih i neovlaštenih osoba, osim ovlaštenih radnika ili servisera.

Zabranjena uporaba alata koji iskri ili varniči.

Mjesto na kom je dozvoljeno pušenje je na terasi cafe bara Poklon.

Na području Parka na otvorenim površinama postavljaju se znaci zabrana i upozorenja loženja vatre i opasnosti od nastanka požara.

Znakovi se postavljaju na očljiva i vidna mjesta, posebno na ulaze šuma, uz prometnice, puteve, turističke objekte i naselja. Znakovi se moraju redovito održavati.

VIII.POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU POŽARA

Članak 64.

Svaki radnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar, dužan je ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale zaposlenike ili neposrednog rukovodioca, ravnatelja ili najbližu vatrogasnu postrojbu ili vatrogasnu postaju odnosno ispostavu radi početka akcije gašenja požara.

u slučaju nastanka požara postupa sukladno Planu zaštiti od požara i Planu evakuacije za navedeni objekt.

Prilikom dojave o nastalom požaru radnik treba dati slijedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru
- vrstu materijala koji gori (tekućina, drvo, plastika, tekstil...)
- da li u požaru ima ozlijeđenih.

U slučaju nastanka požara dužan je pristupiti akciji gašenja požara ručnim sredstvima za gašenje početnih požara ako njegov ili drugi život nije u opasnosti.

Članak 65.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara, svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju i ventilaciju
- iznijeti na sigurno mjesto, pokretnu opremu, stvari, dokumente i vrednosice
- poduzeti mjere i radnje za siguran izlazak gostiju i osoblja u vanjski prostor
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz objekta ili radnih prostora.

Članak 66.

Voditelj tehničke službe čim sazna za požar utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i slično. Također preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Kao voditelj akcije gašenja požara, dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika.

Radi smanjenja štete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te da se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 67.

Nakon završetka akcije gašenja požara, voditelj Odsjeka tehničkih poslova, osoba zadužena za poslove zaštite od požara, ravnatelj, zajedno s rukovoditeljem akcije gašenja profesionalne vatrogasne postrojbe dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara
- upotrebene vatrogasne aparate za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremati na određena mjesta.

IX.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i počinje se primjenjivati 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove.


Članak 69.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i prema postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 70.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara u Parku prirode Učka (KLASA: 003-05/13-010/01 URBROJ: 2156/02-06-01/01-13-1 od 06. ožujka 2022. godine.

Ravnatelj:
Egon Vasilić

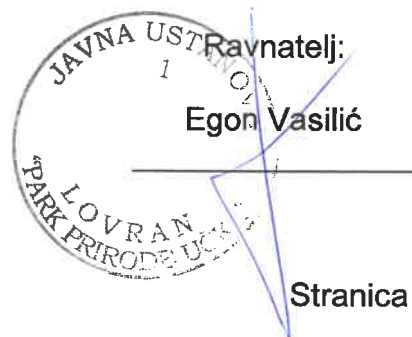

Pravilnik o zaštiti od požara Javne ustanove Park prirode Učka


KLASA: 007-01/22-01/01

URBROJ: 2157-3-6-01/01-22-2

Lovran, 30 lipnja 2022.

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Ustanove dana 30.06.2022. godine te je stupio na snagu dana 09.07.2022. godine.

Ravnatelj:
Egon Vasilić

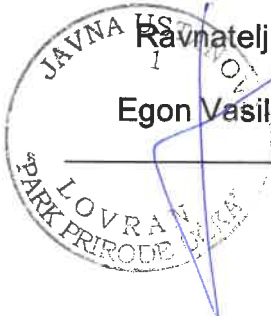

PRILOG A

Rješenje o razvrstavanju
u kategoriju ugroženosti od požara

PRILOG B

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA ZA OBJEKTE

PRILOG C

DIPLOMA I RJEŠENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU VODITELJA POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA